



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา

**นายสมพงศ์ แก้วภู**  
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

**นายวิจิตร บญสุนิห**  
ผู้ช่วยผู้จัดการ (เทคนิค)

**นายพิเชฐ ยิ่งจำเริญศาสตร์**  
ผู้ช่วยผู้จัดการ (บริหาร)

**นายหนู ยศดำ หัวหน้าแผนกก่อสร้าง**  
ผู้นำเสนอ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเตกา (PEA)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



# โครงการก่อสร้างสถานี

## ไฟฟ้าความแรงที่ 2

เป้าหมาย

- ก่อสร้างสถานีไฟฟ้า 1 แห่ง
- ก่อสร้างสายส่ง 115 กิโลโวลต์ 14
- ระบบจำหน่ายแรงสูง 33 กิโลโวลต์ 75



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โครงการก่อสร้างสถานี

## ไฟฟ้าสะอาดแห่งที่ 2

พื้นที่ดำเนินการ

ตำบลสะอาด

ตำบลสำนักขาม

งบประมาณ

เงินลงทุน 622,000,000  
บาท



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โครงการก่อสร้างสถานี

## ไฟฟ้าละมุดาแห่งที่ 2

ระยะเวลาการดำเนินการ

ปี พ.ศ. 2559 - 2560

สถานะปัจจุบัน

รอการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ส่วนกลาง นำเสนอโครงการให้  
กรม. อนุมัติ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



# โครงการเร่งด่วนเพื่อรองรับ

## พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ

**ก่อสร้างสถานีไฟฟ้าเสเดา**

**3 (ชั่วคราว)**

บริเวณบ้านสำนักขาม หมู่ที่ 1

ต.สำนักขาม อ.เสเดา จ.สงขลา

โดยเช่าพื้นที่ดินของเอกชน 1 ไร่

ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 1×25 เอ็มวี

เอ วงเงินลงทุนทั้งสิ้น 78 ล้านบาท มี

เป้าหมายจ่ายไฟประมาณ เมษายน 58

สภาพการจ่ายไฟ 4

วงจร ไปยังบ้านด้านนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โครงการเร่งด่วนเพื่อรองรับ

## พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



# โครงการเร่งด่วนเพื่อ

**งานก่อสร้างสายส่งระบบ 115 กิโลโวลท์**

- เพื่อจ่ายไฟให้กับสถานีไฟฟ้าสะเดา 3 (ชั่วคราว)
1. บริเวณแยกอิสลามบำรุง ถึงสถานีไฟฟ้าสะเดา 3 (ชั่วคราว)
  2. ระยะทางประมาณ 4.133 วงจร - กิโลเมตร
  3. ดำเนินการตาม “โครงการพัฒนาสายส่ง ระยะที่ 9.4”





การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โครงการเร่งด่วนเพื่อ

## รองรับพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โครงการเร่งด่วนเพื่อ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะ



# โครงการเร่งด่วนเพื่อรองรับ

ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 กิโลโวลต์  
ใต้ไลน์สายส่ง 115 กิโลโวลต์

ช่วงแยกอิสลามบำรุง -

สถานีไฟฟ้าเสเดา 3 (ชั่วคราว) ปริมาณงาน  
8.28 วงจร - กิโลเมตร (ระยะทาง 4.14  
กิโลเมตร)

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเป็น

เงินทั้งสิ้น

19,097,174.33 บาท



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# โครงการเร่งด่วนเพื่อรองรับ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะ



# โครงการเร่งด่วนเพื่อรองรับ

ก่อสร้างระบบจำหน่าย 33 กิโลโวลต์

สถานีไฟฟ้าเสเดา 3 (ชั่วคราว) - ดำ  
ฝั่งขวามือ ปริมาณงาน 9.53 วงจร  
จำนวน 2 วงจร ค่าใช้จ่ายในการ  
39,461,011.87 บาท



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY


# โครงการเร่งด่วนเพื่อรองรับ




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



# ภาพเชิงเกิลไลน์แสดงที่ตั้ง

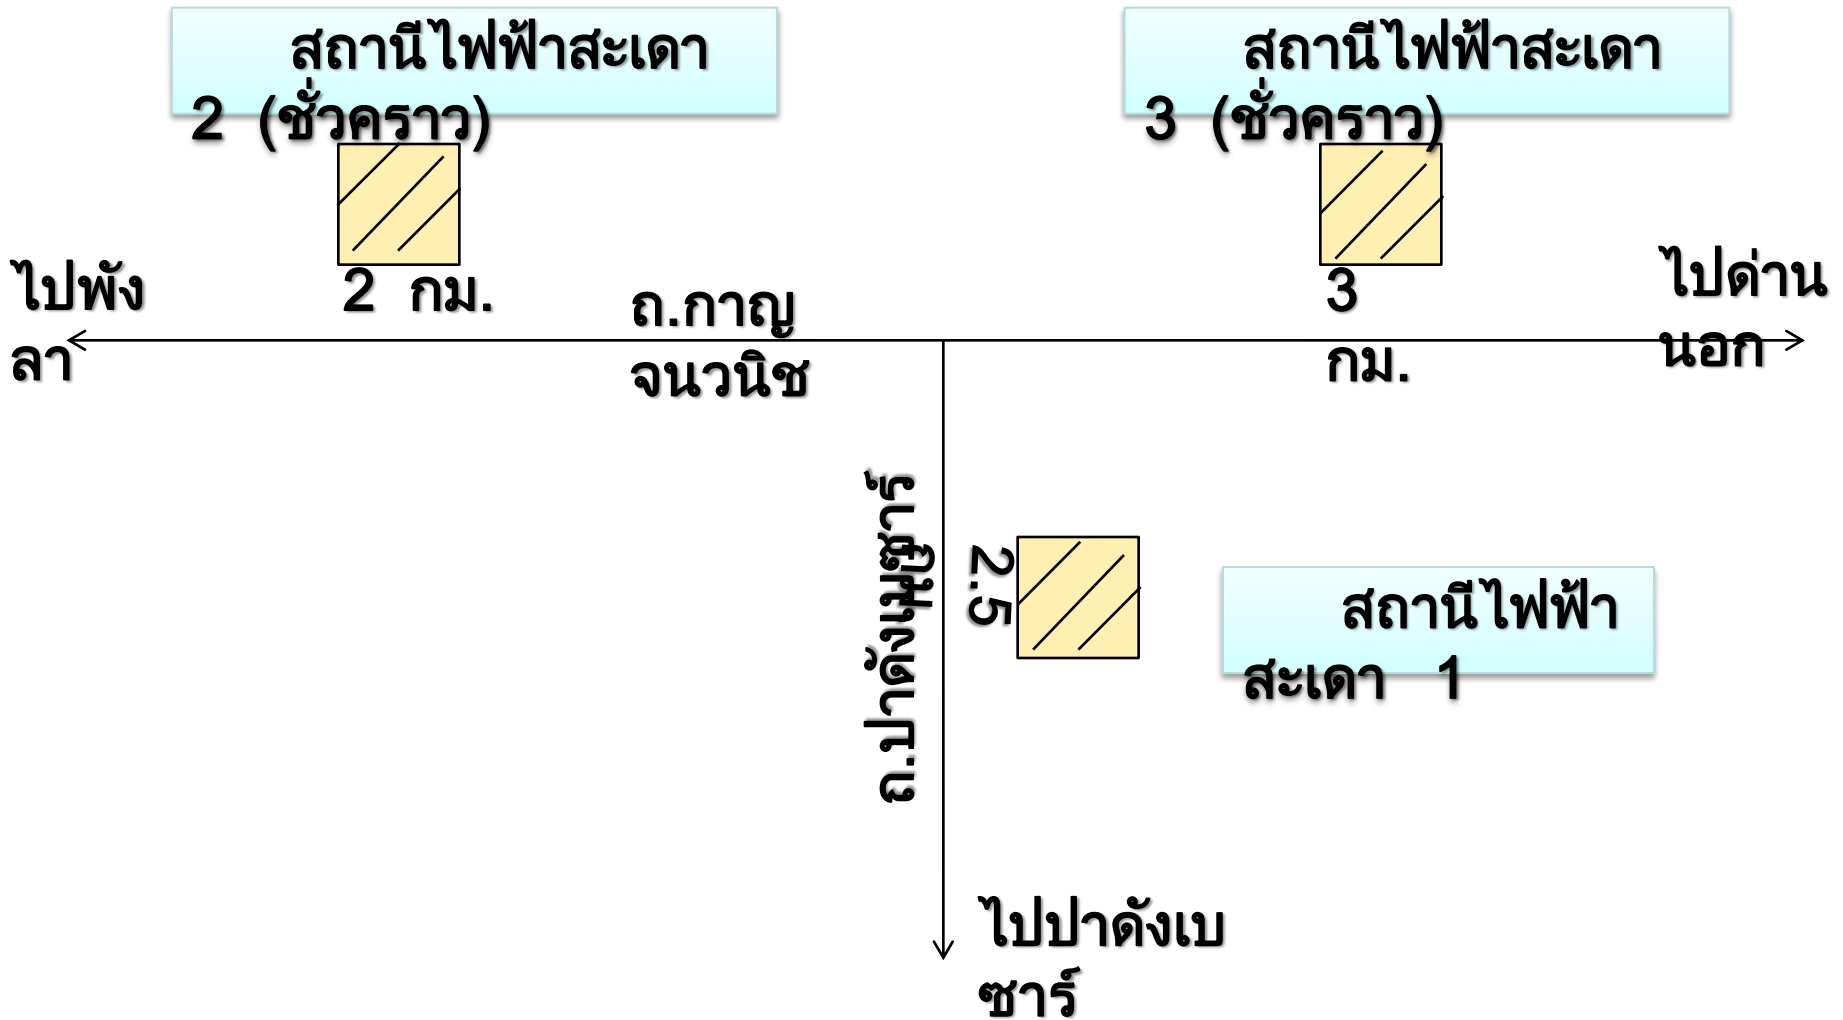


# เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

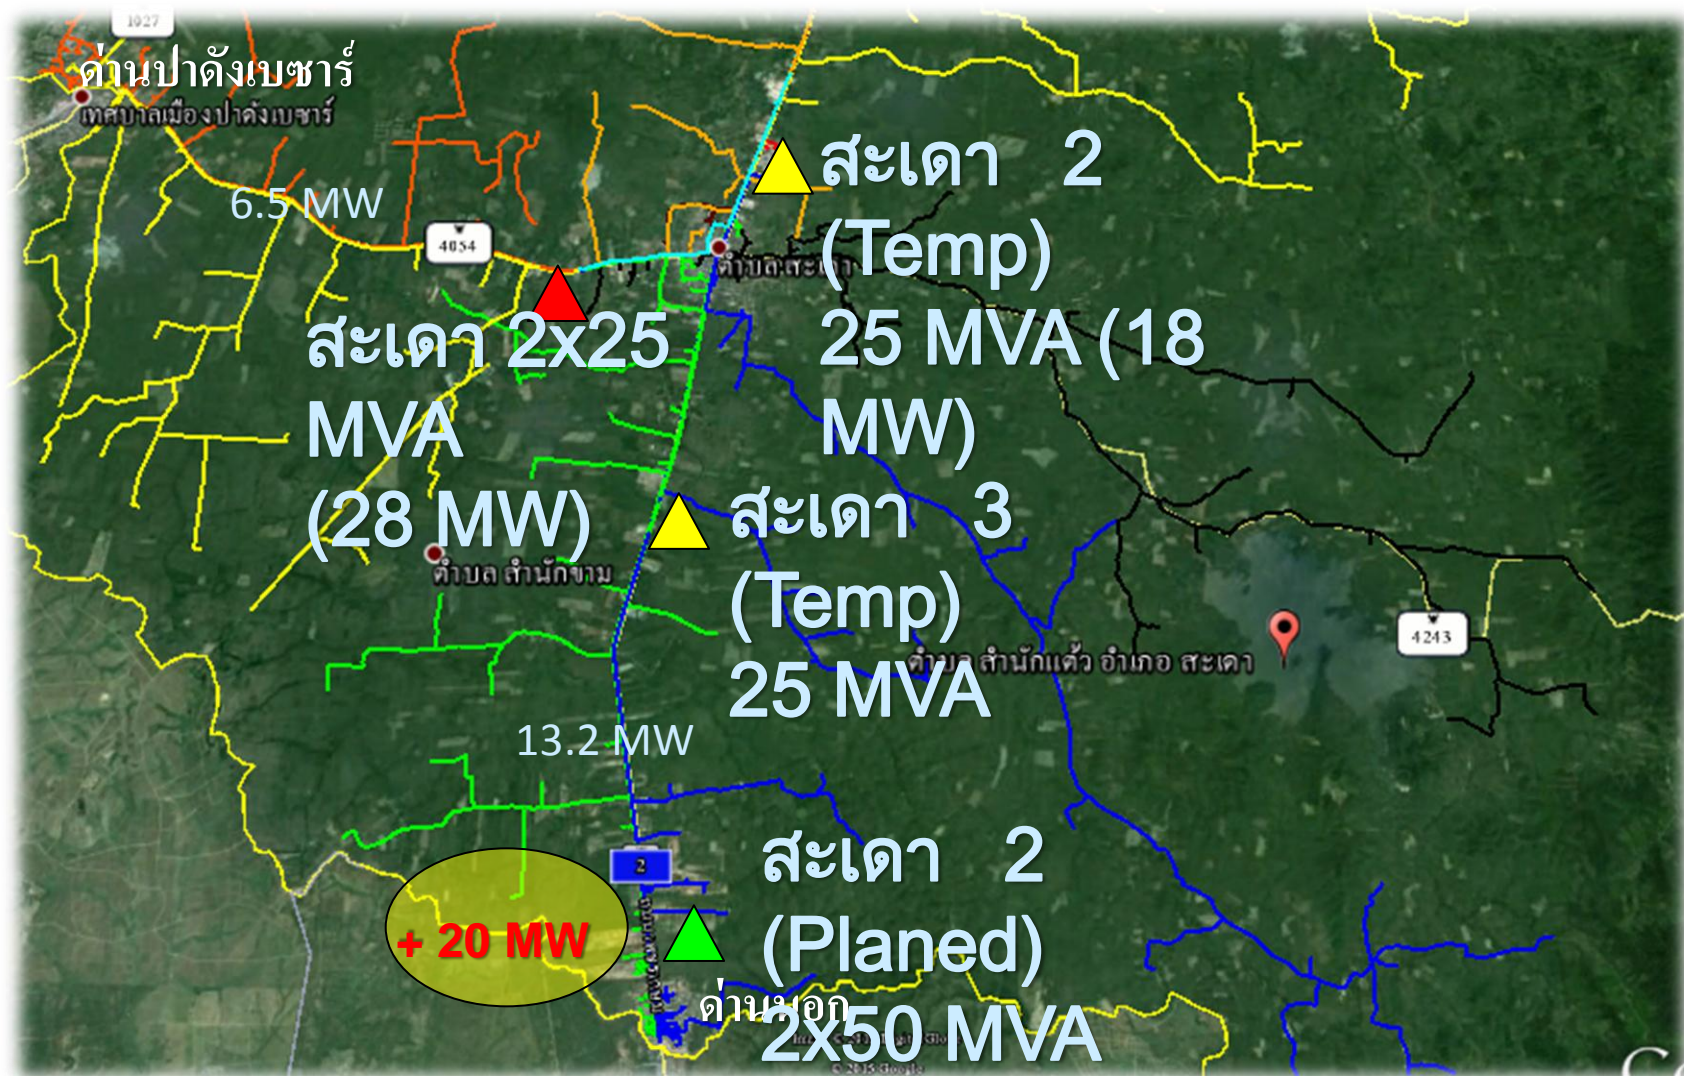



# แผนงานเพื่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้า ก่อสร้าง Switching Station สฟพ.คลองแวง

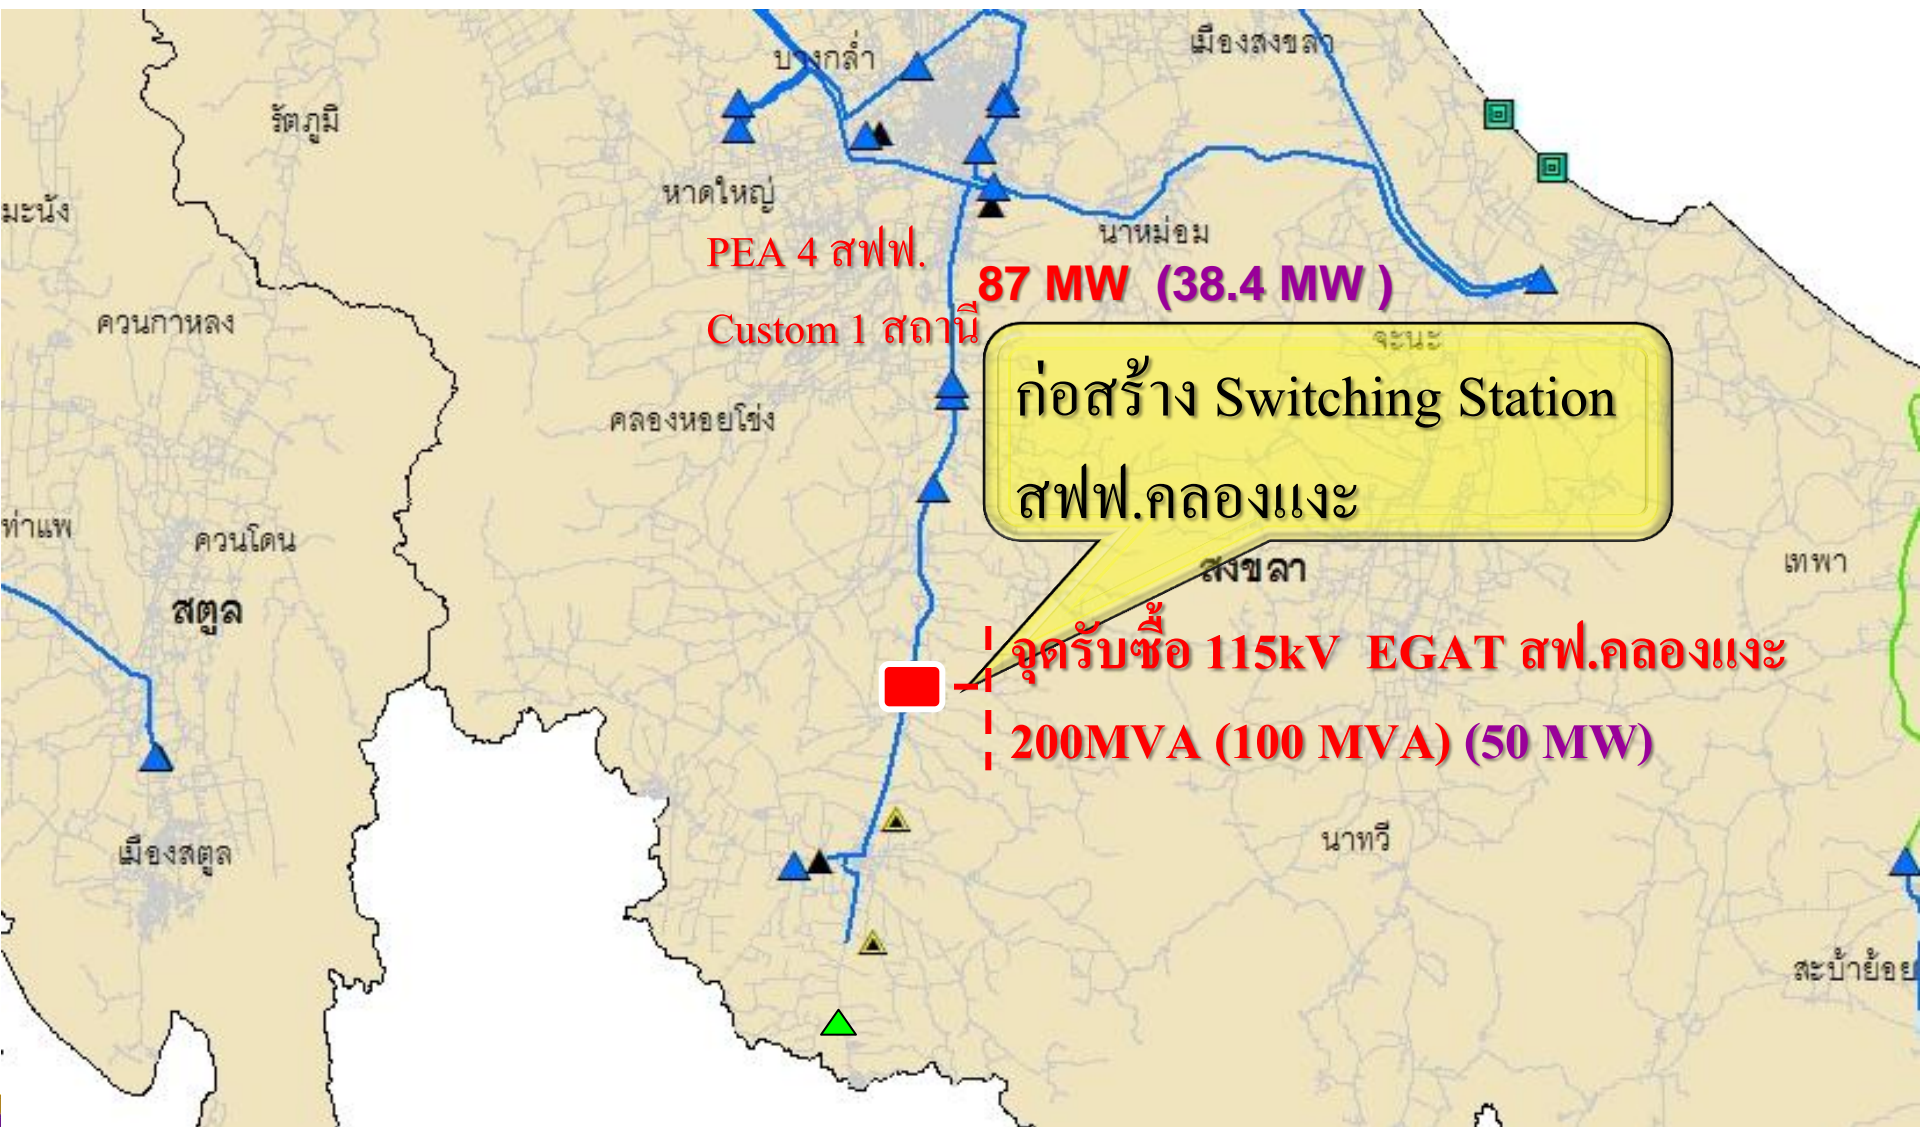



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# จบการนำเสนอ

